



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

WIM.DO.ZST.DSO.S.1.2025

Szczytno, dn. 2025-04-14 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)*

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia:

#### **Cześć 1**

Odtworzenie pliku wsadowego konfiguracji systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150

#### **Cześć 2**

Dostawa mikrofonu strażaka wraz dodatkową klawiaturą wraz z zaprogramowaniem klawiszy funkcyjnych dla istniejących stref nagłośnienia systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150

#### **Cześć 3**

Dostawa baterii zasilania gwarantowanego systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150

#### **Cześć 4**

Przegląd roczny systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150

W budynku jest zainstalowany system DSO: VARIODYN D1 SYSTEM-CONTROL , HLS Schemat systemu na rysunku nr.1

Warunkiem wykonania dostawy, wykonania przeglądu i świadczenia usługi serwisowej jest posiadanie umiejętności i wiedzy poświadczonej przez producenta lub przedstawiciela producenta zainstalowanego systemu DSO. Wymaga się doświadczenia popartego referencjami z co najmniej jednego wykonania prac serwisowych lub dostawy wraz z konfiguracją zgodnego z zakresem niniejszego zapytania ofertowego.

Dane obiektu:

Wysokość obiektu ok. 12 m, powierzchnia ok. 6500 m<sup>2</sup>.

Prace można wykonywać całodobowo w strefach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. Pracownicy Wykonawcy podlegają przepisom obowiązującym na lotnisku związanych z kontrolą bezpieczeństwa.

W przypadku pytań: prosimy zadawanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [m.kucman@mazuryairport.pl](mailto:m.kucman@mazuryairport.pl). Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie [www.mazuryairport.pl](http://www.mazuryairport.pl).

Informację prosimy przysyłać na adres poczty elektronicznej: [m.kucman@mazuryairport.pl](mailto:m.kucman@mazuryairport.pl) do dnia 22-04-2025 r. do godz. 14.00

Termin realizacji zamówienia:

#### **Cześć 1**

30-04-2025

#### **Cześć 2**

15-05-2025

#### **Cześć 3**

15-05-2025

#### **Cześć 4**

30-10-2025



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

Kryterium oceny ofert:

Cena: 60%

Kryterium wyliczane będzie dla każdej części: najniższa cena oferta: 60%, wyższe ceny oferty proporcjonalnie do najniższej ceny, gdzie najwyższa cena będzie stanowiła 0%.

Doświadczenie: 20%

Kryterium wyliczane będzie: maksymalna ilość przedstawionych przez oferenta referencji: 20%, mniejsze ilości będą wyliczane proporcjonalnie do największej ilości, gdzie jedna referencja będzie stanowiła 0%.

Kompleksowość oferty: 20 %

Kryterium wyliczane będzie: za każdą ofertowaną część: 5%.

Termin płatności: 30 dni.

Poszczególne części będą oceniane oddzielnie. Można składać oferty na wybrane części.

Marek Kucman

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Szymany 150, 10-100 Szczytno


+48 604987777

RZECZOZNAWCA SITE  
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
Numer uprawnień 72/2012

*inż. Marek Kucman*



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

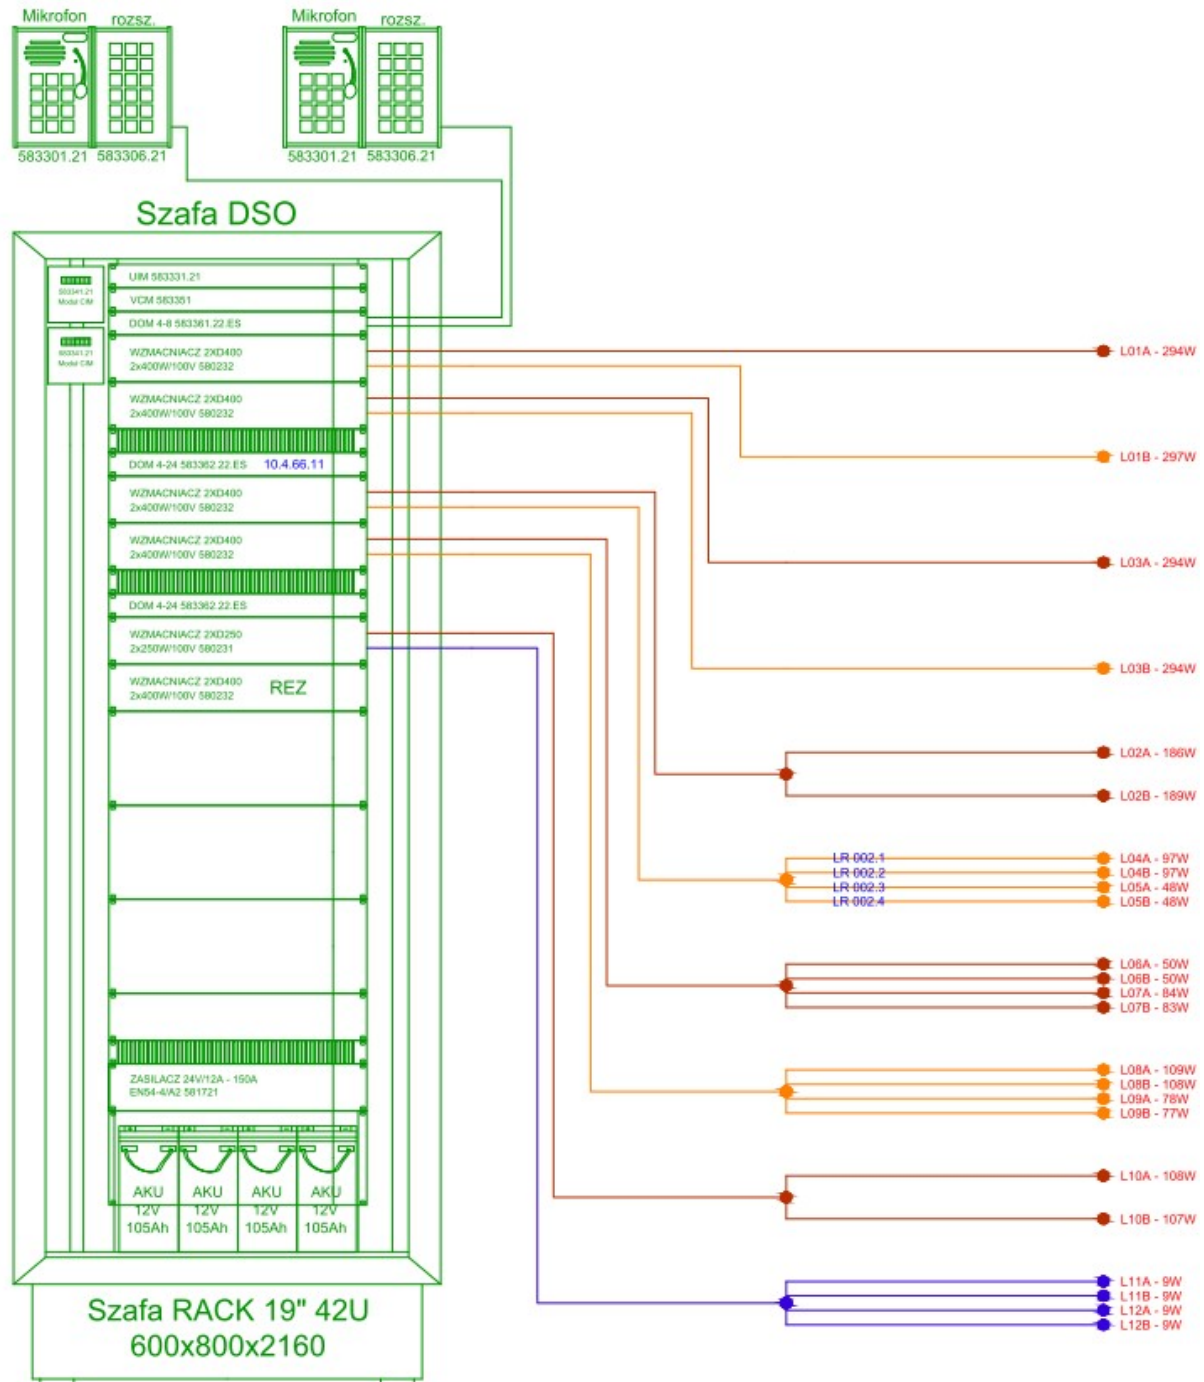

Rys. nr 1



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

## Szczegółowe opisy zakresu dla poszczególnych części

### Cześć 1

#### **Odtworzenie pliku wsadowego konfiguracji systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150**

Odtworzenie pliku wsadowego konfiguracji systemu DSO za pomocą fabrycznego oprogramowania Designer na podstawie danych uzyskanych za pomocą fabrycznego oprogramowania Terminal2, dokumentacji powykonawczej i w razie potrzeby, inwentaryzacji linii głośnikowych na obiekcie.

### Cześć 2

#### **Dostawa mikrofonu strażaka wraz dodatkową klawiaturą wraz z zaprogramowaniem klawiszy funkcyjnych dla istniejących stref nagłośnienia systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150.**

Mikrofon wykorzystany jest do nadawania komunikatów głosowych informacyjnych.

### Cześć 3

#### **Dostawa baterii zasilania gwarantowanego systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150**

Dostawa zespołu składającego się z 4 elementów SB12-110FT, 12V, 110Ah przewidzianych do współpracy z istniejącym system DSO i zasilaczem SLAT PSU 24V o nr referencyjnym 70011020.

### Cześć 4

#### **Przegląd roczny systemu DSO zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150**

Zakres prac przeglądu rocznego:

- a) sprawdzenie każdej linii głośnikowej na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (działanie każdego głośnika, w przypadku zmian architektonicznych również pomiar zrozumiałości mowy),
- b) sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokręcenie styków,
- c) dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia głośników oraz urządzeń alarmowych; a także ogólny stan oprzewodowania,
- d) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,
- e) sprawdzenie ustawień i nastaw systemu oprogramowaniem narzędziowym DSO oraz wydrukowanie wszystkich aktualnych parametrów DSO jako załącznika do protokołu przeglądu.
- f) Wszystkie inne, pozostałe czynności zgodnie z zakresem przewidzianym dla przeglądu rocznego na podstawie dokumentacji technicznej producenta systemu DSO.

WZROZDZIE WZROZDZIE  
SYSTEMOWE WZROZDZIE  
WZROZDZIE WZROZDZIE