



RZUT PRZYZIEMIĄ HANGARÓW

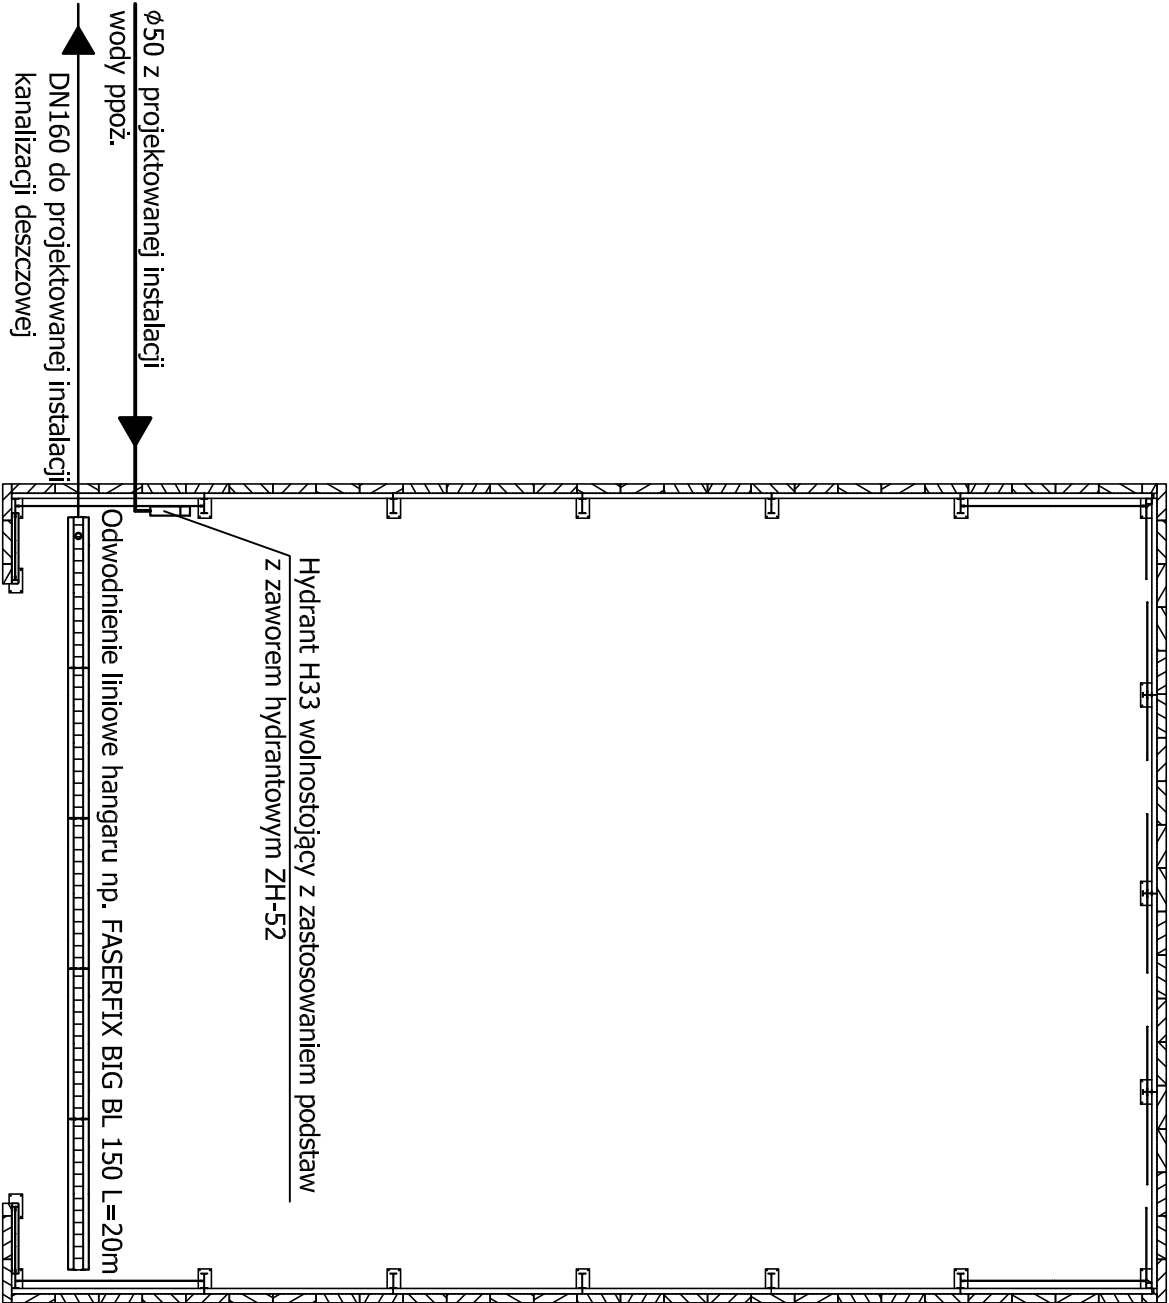

HYDRANT WOLNOSTOJĄCY Z ZASTOSOWANIEM PODSTAW

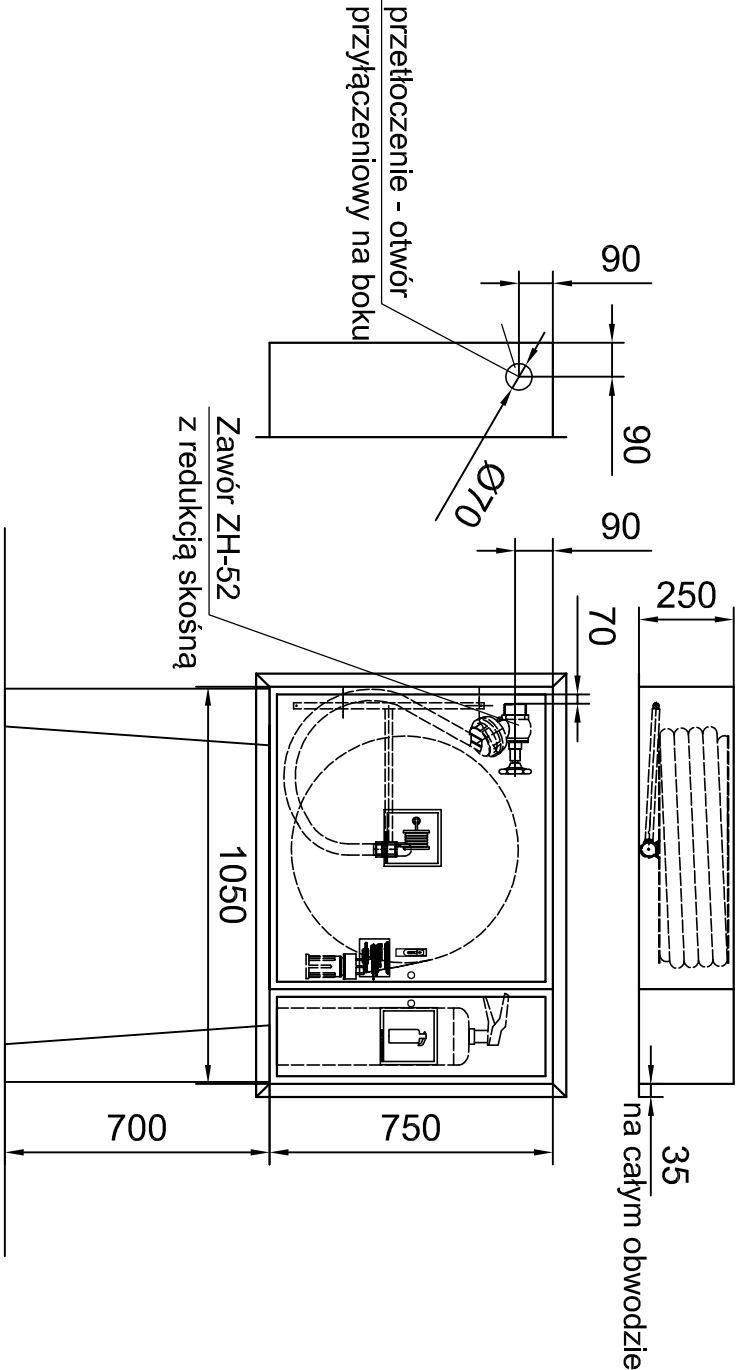

UWAGI:

1. Hydranty wewnętrzne typ PN-EN 671-1 należy montować wg instrukcji producenta.
2. Odwodnienie bramy należy włączyć do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej.

INWESTOR:

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Warmi i Mazury Sp. z o.o.
Sajmany 150
12-100 Szczecino

TYTUŁ:

BUDOWA DWÓCH HANGARÓW DO CEŁÓW
OKOŁOLOTNISKOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut przyziemia hangarów -
instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja wody ppoż.

ETAP	NUMER RYSUNKU	DATA	REWIZJA	ARKUSZ	SKALA
PW	ID089-200-203	MAJ 2020	0	A3	1:200
NUMER	UPRAWNIENI	NAZWISKO	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ:	POM/0061/P/005/15	mgr inż. Adriana Adamowicz			
SPRAWDZIŁ:	POM/0215/P/005/14	mgr inż. Aleksander Borowski			
OPRACOWAŁA:		mgr inż. Kornelia Boryszewska			